



Installation und Montage

Betrieb mit 230 V Geräten

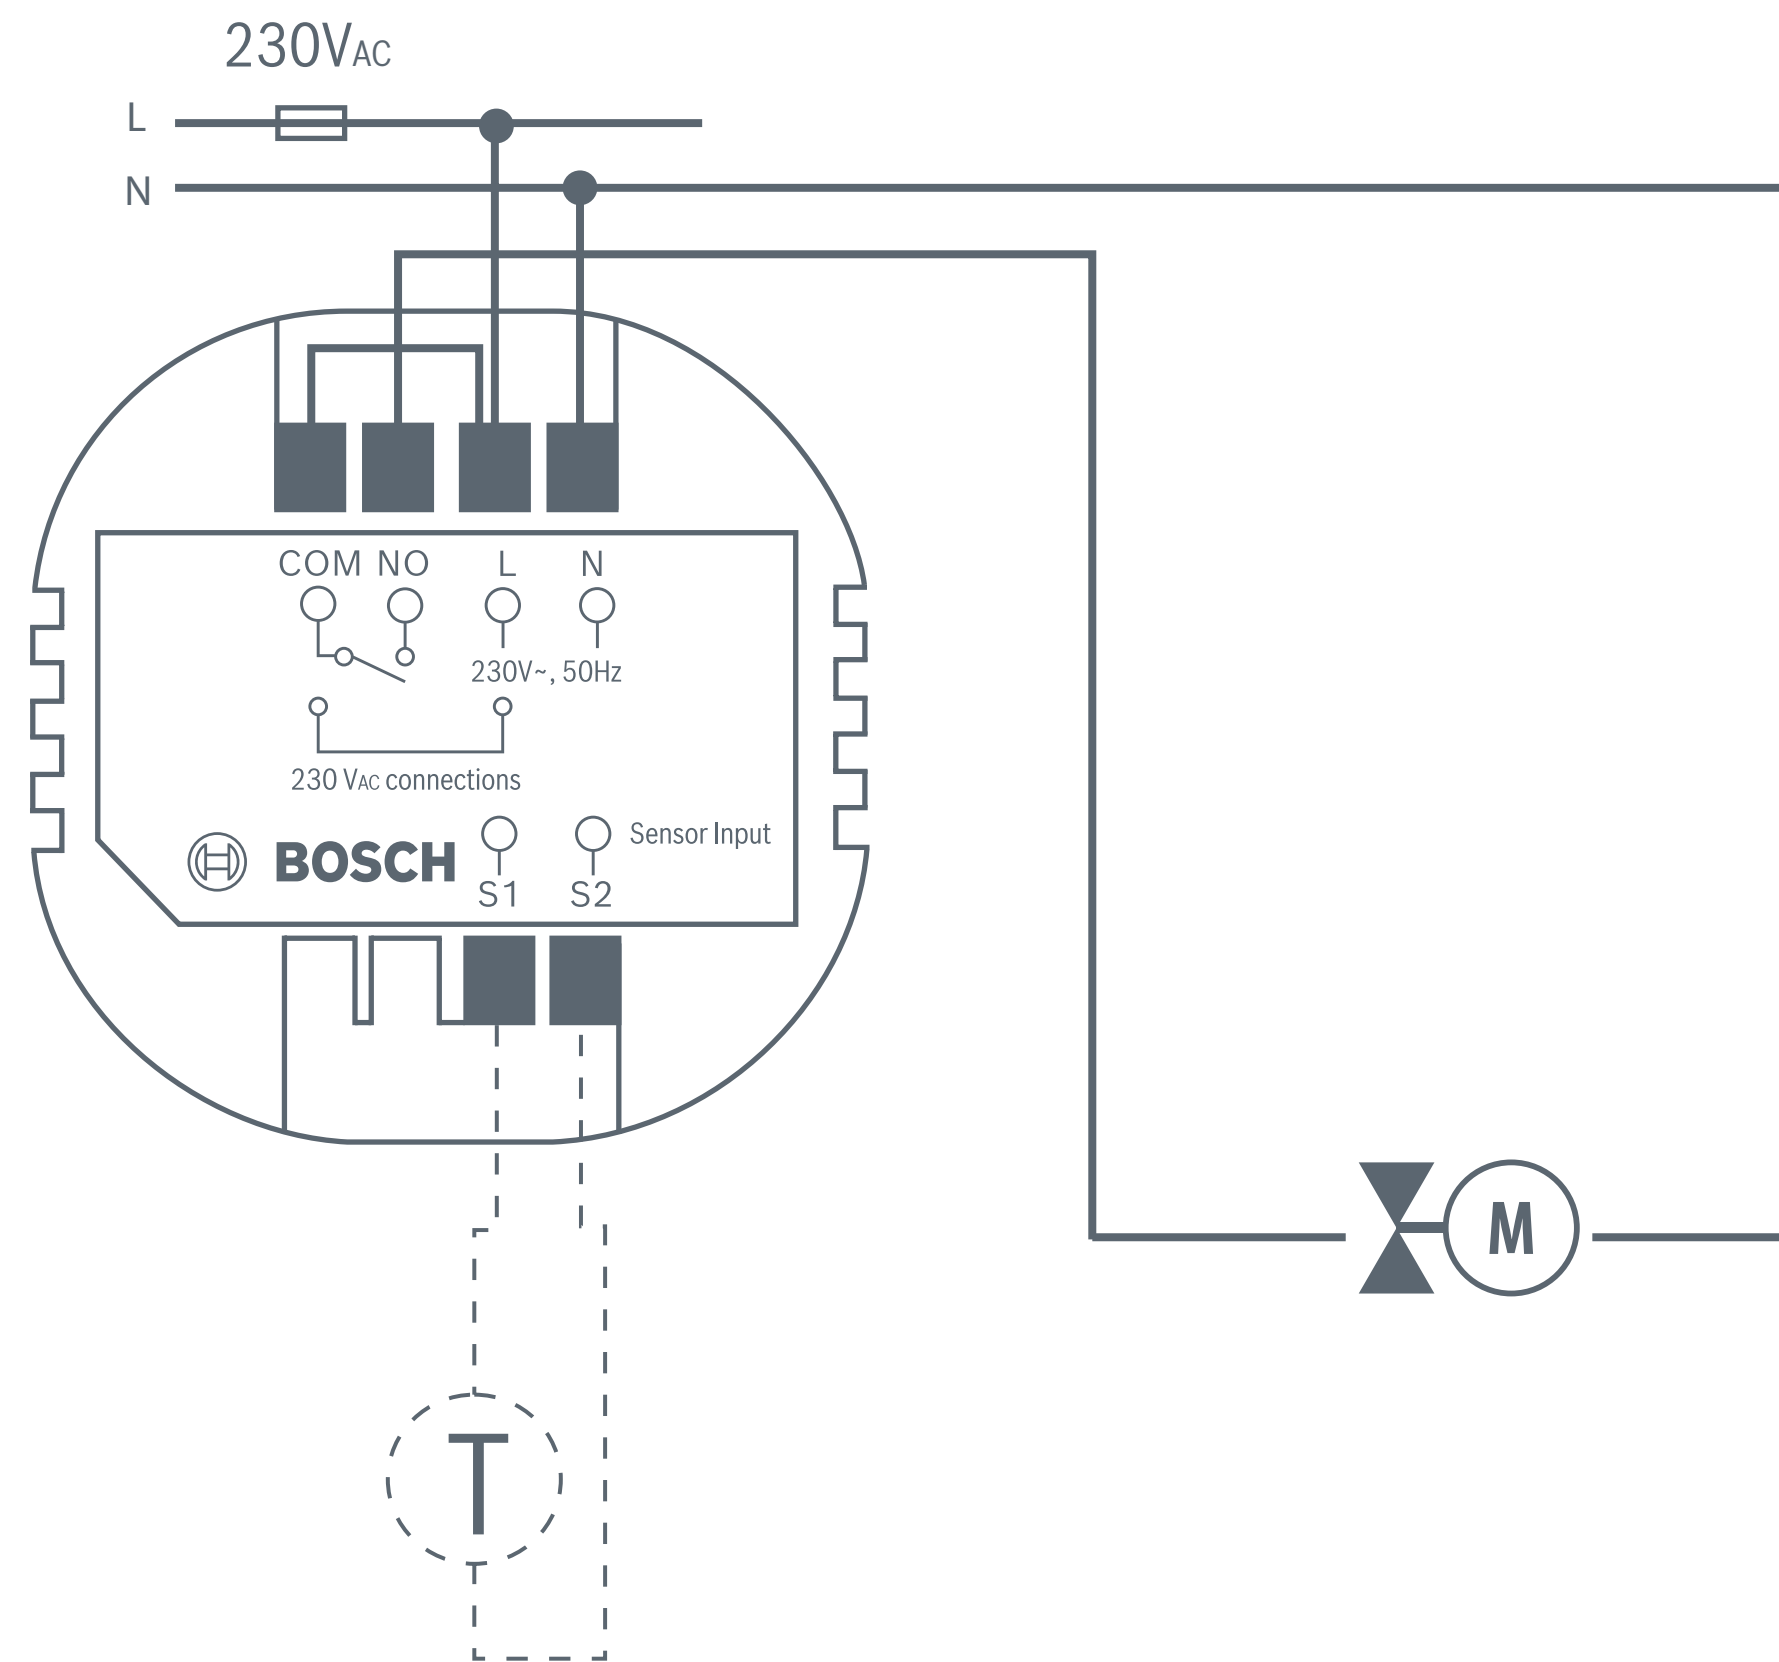

Anschluss	Beschreibung
L	Außenleiter (230V _{AC})
N	Neutralleiter
COM	Spannungsfreier Eingang. Bei 230V Geräten Anschluss der Versorgungsspannung über Drahtbrücke zu „L“.
NO	Schaltausgang für Verbraucher
S1/S2	Anschlüsse für externe Sensoren oder potentialfreie Kontakte.
T	Externer Temperatursensor (als optionales Zubehör erhältlich), z. B. im Boden verbaut.
	230 V Stellantrieb